ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ –2

symbol		D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
schemat		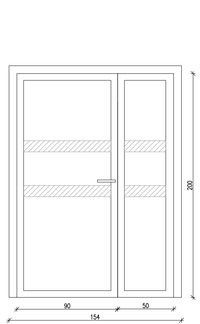	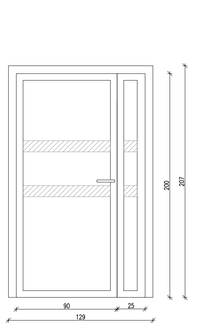	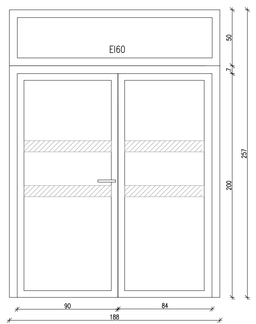	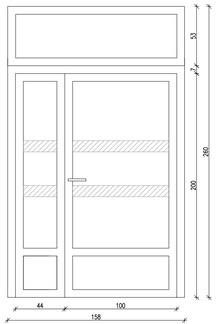	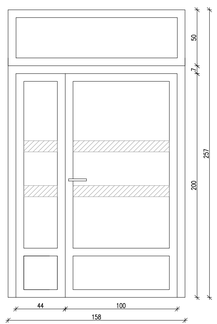	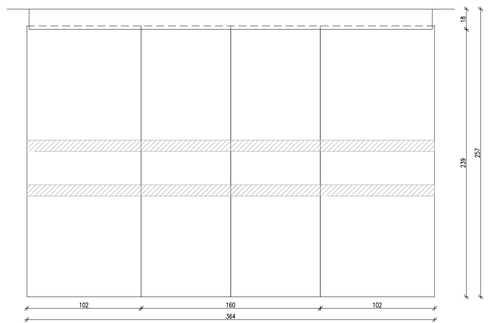	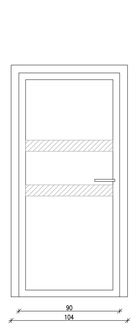	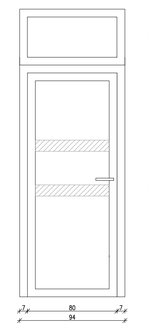
symbol		D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
wymiar w świetle	S	90+50	90+25	90+82	100+44	100+44	80+80	90	90
	H	200	200	200	200+53	200+50	239	200	200
wymiar zewnętrzny	Sz	154	129	188	158	158	364	104	104
	Hz	207	207	207	260	257	257	207	207
typ ościeżnicy		aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
skrzydło		L P	L P	L P	L P	L P	1	L P	L P
ilość		1	1 –	1	1	1	1	1 –	1 –
uwagi		*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* Wyposażenie: – *ryglel / elektrozaczep* – *zamek umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia* – *szkło bezpieczne* – *samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S.* *Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* Wyposażenie: – *ryglel / elektrozaczep* – *zamek umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia* – *szkło bezpieczne* – *samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S.* Wyposażenie: – *ryglel / elektrozaczep* – *zamek umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia* – *szkło bezpieczne* – trzymacze drzwiowe	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* Wyposażenie: – *ryglel / elektrozaczep* – *zamek umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia* – *szkło bezpieczne*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* Wyposażenie: – *ryglel / elektrozaczep* – *zamek umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia* – *szkło bezpieczne*	*Wiatrołap szklany, z drzwiami rozsuwanymi szklanymi – szkło klasy min P4. Ściany szklane wiatrołapu mocować do stropu poprzez podkonstrukcję wsporczą w przestrzeni nad sufitem podwieszonym oraz do posadzki i ścian. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm.*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* Wyposażenie: – *szkło bezpieczne*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S.* Wyposażenie: – *szkło bezpieczne*

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Kolorystykę stolarki należy wykonać jak na piętrze pierwszym, ostatecznie potwierdzić z Inwestorem.
4. Trzymacze drzwiowe podłączyć do systemu przeciwpożarowego.

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych Wł.Bar 712-423-47-30
ul. Świętokrzyska 12, 30 - 015 Kraków
tel. +48 602 288 165
e - mail: biura@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osieczkowej 9 w Karniowicach.
Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osieczkowa 9, 32-083 Karniowice
Adres:	ul. Osieczkowa 9, Karniowice
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek upr./0174/POOK/09
Opracowanie:	inż. arch. Anna Lelątek
Tytuł:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ -2
Data:	04.2021
Branża:	ARCHITEKTURA
Fazy:	PROJEKT WYKONAWCZY
Skala:	1:20
Nr rysunku:	S-02