ETAP III

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ

symbol		D1	D2	D3	D5	D6	D8	D9	D15
schemat		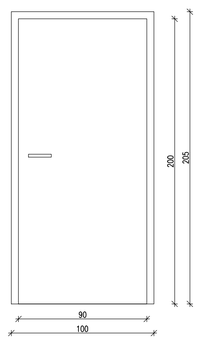	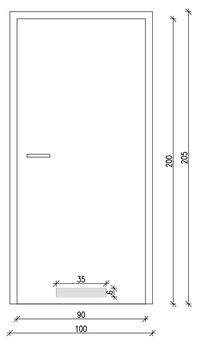	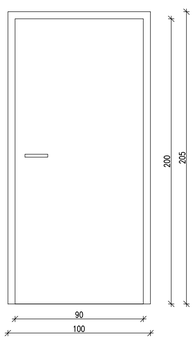	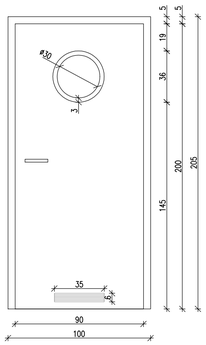	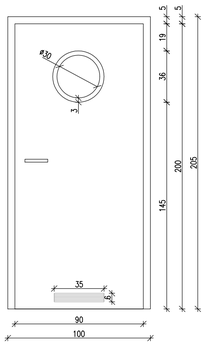	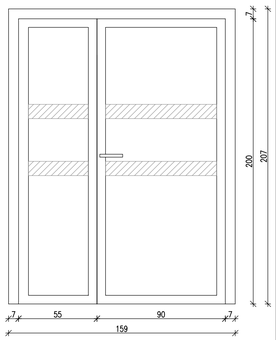	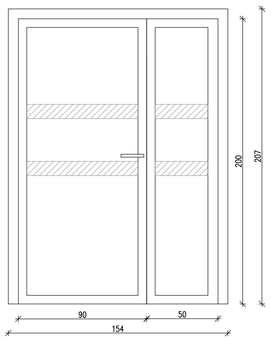	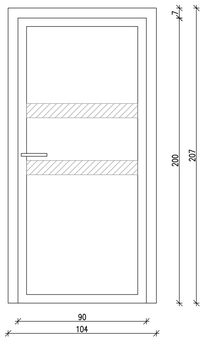
symbol		D1	D2	D3	D5	D6	D8	D9	D15
wymiar w świetle	S	90	90	90	90	90	90+55	90+35	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200
wymiar zewnętrzny	Sz	100	100	100	100	100	160	140	104
	Hz	205	205	205	205	205	207	207	207
typ ościeżnicy		drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
skrzydło		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
ilość		1 / 3	3 / 1	– / 1	1 / 1	1 / 1	– / 1	1 / –	– / 1
uwagi		*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przecie wilgoci i detergentom. W wyposażeniu drzwi przewidzieć możliwość instalacji w przyszłości zamka automatycznego na kartę.*	*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przecie wilgoci i detergentom. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Wyposażenie:* *– otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm^2*	*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przecie wilgoci i detergentom.* *– szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Wyposażenie:* *– samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania*	*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przecie wilgoci i detergentom. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Wyposażenie:* *– szybka okrągła ø30cm (szkło bezpieczne)* *– samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania* *– otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm^2*	*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przecie wilgoci i detergentom. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Szczelnosc i izolacyjność ogniowa EI30S.* *Wyposażenie:* *– szybka okrągła ø30cm* *– samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania* *– otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm^2 z kratką pęczniejącą spełniającą wymagania drzwi o szczelności i izolacyjności ogniowej EI30S.*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Wyposażenie:* *– szkło bezpieczne* *– samozamykacz klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Szczelnośc i izolacyjność ogniowa EI30S. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Wyposażenie:* *– rygiel / elektrozaczep* *– zamek umożliwiający otwarcie drwi w przypadku zaniku napięcia* *– szkło bezpieczne* *– samozamykacz klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.* *Wyposażenie:* *– szkło bezpieczne* *– samozamykacz klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania*

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Kolorystykę stolarki należy wykonać jak na piętrze pierwszym, ostatecznie potwierdzić z Inwestorem.
4. Trzymacze drzwiowe podłączyć do systemu przeciwpożarowego.

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 67 99
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.
Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Adres:	ul. Osiedlowa 9, Karniowice
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek MAP/0174/POOK/09
Opracowanie:	inż. arch.Kinga Łysejko
Tytuł:	ETAP III ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
05.2022	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	9-13