

Sanitariat damski 1
Piętro 1 – widok ścian 1


Widok 1–1

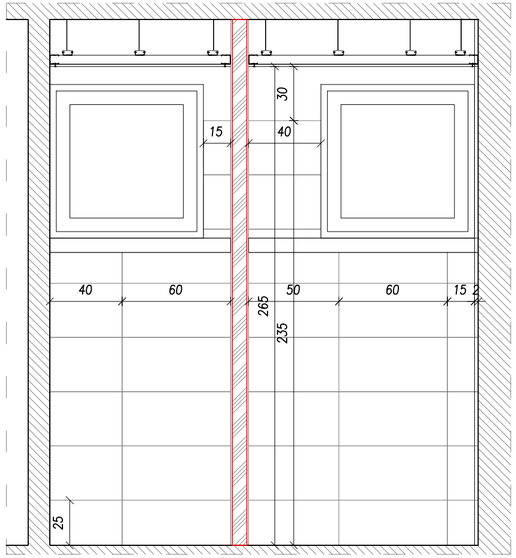


Widok 2–2

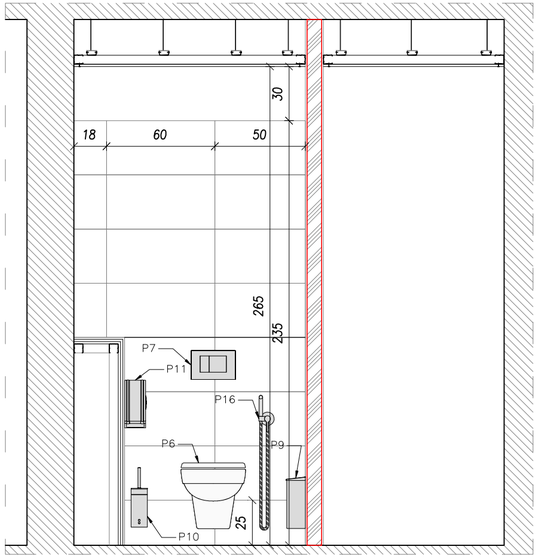


Widok 5–5

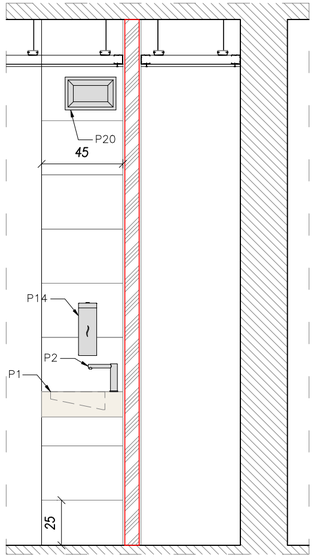


Widok 3–3

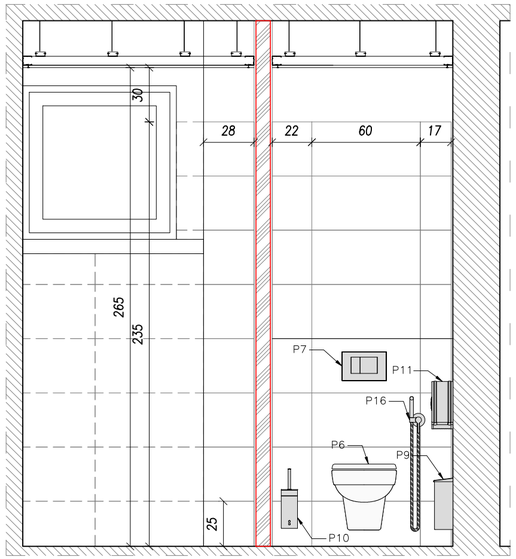

Widok 4–4

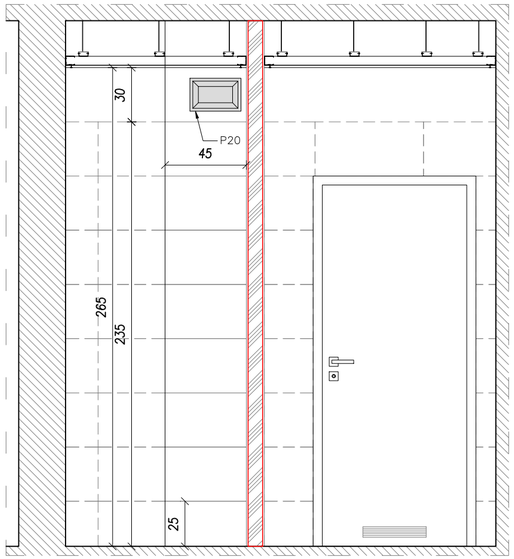

Widok 6–6

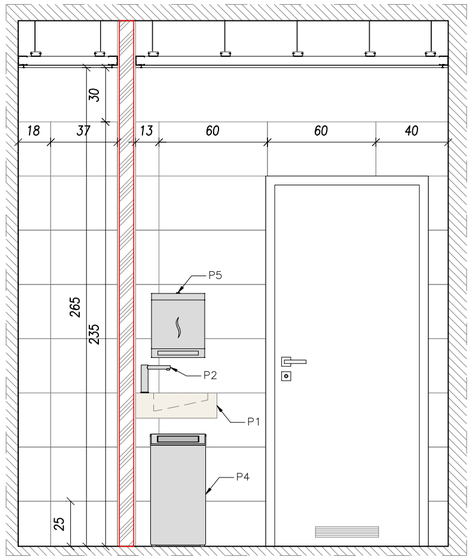

P1 – umywalka ścienna ceramiczna montowana do ściany w kolorze białym. Stosować umywalkę prostokątną z bocznymi ściankami o grubości maks. 1 cm, o długości 60 cm i szerokości 46 cm z otworem na baterię, przelewem i niecką umywalki zlokalizowaną na środku.

P2 – bateria umywalkowa stojąca uruchamiana elektronicznie czujnikiem zbliżeniowym zasilana wodą zmieszaną. Bateria zasilana z zasilacza 230/9V. Stosować baterię chromowaną w wykończeniu matowym z możliwością regulacji temperatury wody, zasięgu czujnika, opóźnienia zamknięcia, czasu bezpieczeństwa, częstotliwości płukania przeciw stagnacji wody, czasu unieruchomienia podczas sprzątania oraz przepływu strumienia. Bateria wyposażona w zawór zwrotny, siatkę do zbierania zanieczyszczeń ze zintegrowanym elektrozaworem.

P3 – lustro naścienne naklejane na płytki 40x70 cm

P4 – kosz na śmieci z matowej stali nierdzewnej z uchylną pokrywą o pojemności ok. 30l.

P5 – podajnik ręczników do rąk z matowej stali nierdzewnej wyposażony w okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, zamek i klucz metalowy. Stosować podajnik na ręczniki papierowe składane typu ZZ. Pojemość podajnika – min. 600 listków.

P6 – miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą w kolorze białym montowana na stelaży systemowym. Miskę należy montować na wysokości 42–45cm.

P7 – systemowy stelaż podtynkowy do WC mocowany do profili systemowych C o szerokości max. 18,5cm z przyciskiem dwufunkcyjnym z matowej stali nierdzewnej. Przycisk montować nie wyżej niż 110cm od poziomu posadzki.

P8 – pisuar wiszący, bezkołnierzowy, ceramiczny w kolorze białym wyposażony w: sitko odpływowe, zawór zwrotny, syfon oraz dopływ wody z góry. Stosować pisuar z cienkimi ściankami bocznymi. Pisuar montować w sposób jak istniejące na wysokości 65 cm do krawędzi. Ostateczną wysokość montażu należy potwierdzić z Inwestorem.

P9 – naścienny kosz na śmieci z pokrywą z matowej stali nierdzewnej o pojemności ok. 7l.

P10 – naścienna szczotka do WC z matowej stali nierdzewnej.

P11 – pojemnik na papier toaletowy z matowej stali nierdzewnej na role ø18–23 wyposażony w: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, zamek i klucz metalowy.

P12 – kratka odpływowa 10x10 cm z pokrywą do zabudowy płytkami. Stosować kratkę ze stali nierdzewnej odporną na zarysowania. Pokrywę wykończyć płytką podłogową

P13 – zawór do zimnej wody chromowany z uchwytem tradycyjnym.

P14 – dozownik do mydło z matowej stali nierdzewnej o pojemności 1000ml wyposażony w: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku, zamek wraz z kluczem metalowym, zawór niekapek, plastikowy zbiornik na mydło, przycisk. Dozownik montować naściennie.

P15 – zabudowa meblowa wnęki

P16 – bateria bidetowa ze słuchawką bidetową montowana w kabinach ustępowych. Stosować zestaw chromowany matowy umożliwiający regulację temperatury i natężenia strumienia wody, wyposażony w wąż o długości co najmniej 1,2 m oraz słuchawkę z włącznikiem.

P17, P18 – zabudowa kabin z płyty kompozytowej o grubości 40 mm na pełną wysokość. Stosować rozwiązanie systemowe z laminowanej płyty wiórowej, wilgocioodpornej, gwarantujące szczelinę wentylacyjną min. 200 cm2. Brzegi poziome wykończone paskami ABS o grubości 3 mm. Do zabudowy montować systemową klamkę z zamkiem z szyldem kwadratowym ze stali nierdzewnej matowej. Rączka klamki niezespolona z szyldem. Na mocowanie jednych drzwi należy założyć minimum 3 zawiasy. Stosować płyty w kolorze dopasowanym do płytek – zbliżonym do koloru istniejących ścian HPL Ostateczną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

P19 – gniazdo wtykowe 230 V, pojedyncze IP44

P20 – kratka wentylacyjna montowana w otworze w ścianie występującym pomiędzy pomieszczeniami. Stosować kratkę z szczotkowanej stali nierdzewnej. Otwór montażowy kratki – 150 x 250 mm. Stosować kratkę dekoracyjną, w formie zbliżonej do rysunku.

Istniejąca ściana

Elementy projektowane

Projektowana zabudowa gipsowo–kartonowa na podkonstrukcji systemowej z profili C z podwójnym poszyciem z płyt grubości 12,5mm. Zabudowę wykonać do wysokości 115 cm powyżej poziomu posadzki

Projektowana ściana z bloczków gipsowych o grubości 80 mm stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Bloczki należy obustronnie wykończyć wybranymi płytkami gresowymi

Projektowany sufit podwieszony montowany na wysokości od posadzki: 2,95 m na piętrze 3 oraz 2,65 m na piętrze 1 i 2. Stosować panel sufitowy gr. 8 mm z płyty gipsowo–kartonowej, pokrytej folią PVC, nasączanej środkami bakterio– i grzybobójczymi. Panele montować na konstrukcji systemowej, zapewniającej pełną demontowalność układu. Kolor biały

Projektowane płytki gresowe stosowane na ścianie o wymiarach 60 x 30 cm. Stosować gres o powierzchni gładkiej o strukturze i w kolorze wybranym przez Inwestora. Należy stosować płytki z jednej partii produkcyjnej

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Roboty budowlane należy wykonywać etapowo z podziałem na piętra budynku.
4. Minimalne wymiary kabiny ustępowej wynoszą 1,00 m (szerokość) oraz 1,20 m (długość), przy czym przed miską ustępową należy zachować minimum 0,6 m.
5. Elementy wyposażenia łazienki są przedstawione na rysunkach w postaci symboli pomocniczych. Ostateczny wybór wyposażenia należy konsultować z Inwestorem.
6. Przed ułożeniem płytek, powierzchnię na ścianach oraz podłogach należy zabezpieczyć hydroizolacją w płynie.
7. Płytki układane na ścianie należy rozmieścić tak, aby fuga pokrywała się z fugami występującymi pomiędzy układanymi na podłodze. Kolor fugi należy dopasować do kolorów płytek. Ostateczną kolorystykę fug należy uzgodnić z Inwestorem na podstawie próbek.
8. Do wykończenia łazienki należy stosować kolory w zbliżonych do siebie odcieniach.
9. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowanych dla danego elementu projeku. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem.

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9 na działce nr 109/176, obr. 0008 Zabierzów.
Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Adres:	ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice dz. nr 109/176, obr. 0008 Zabierzów, jedn. ewid. 120616_2
Sporządził:	mgr inż. Piotr Wolarek MAP/0174/POOK/09
	mgr inż. arch. Piotr Knez SW-31/2006
Opracował:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz
Tytuł:	SANITARIAT DAMSKI PIĘTRO 1 - WIDOK ŚCIAN 1

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
03.2026	BUDOWLANA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:25	A-07

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.