ZESTAWIENIE STOLARKI

symbol		D1	D2	D3	D4
schemat		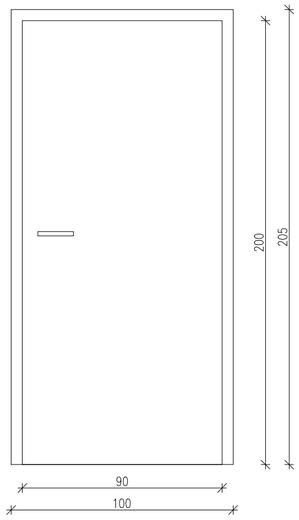	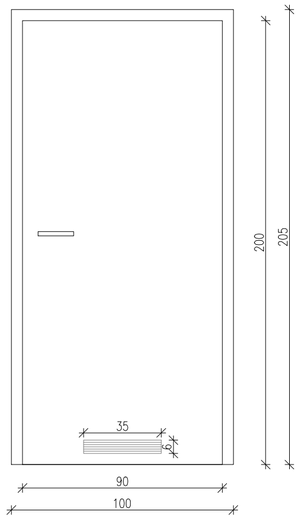	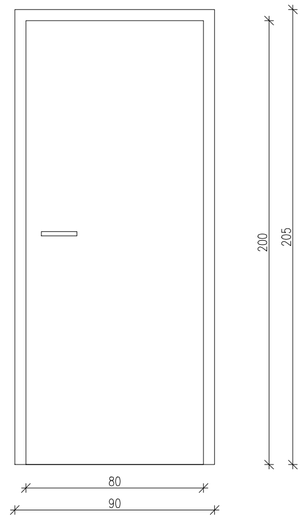	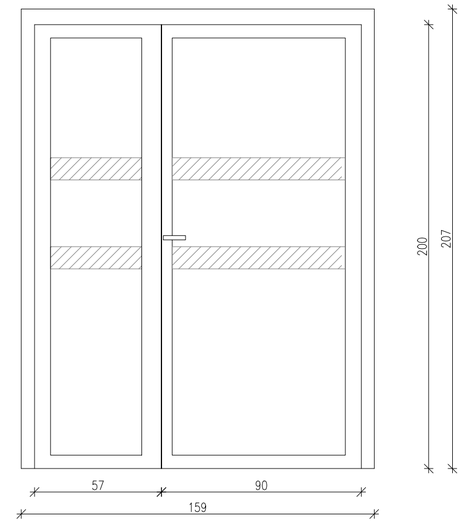
symbol		D1	D2	D3	D4
wymiar w świetle	S	90	90	80	90+57
	H	200	200	200	200
wymiar zewnętrzny	Sz	100	100	90	159
	Hz	205	205	205	205
typ ościeżnicy		drewniana	drewniana	drewniana	aluminiowa
skrzydło		L / P	L / P	L / P	L / P
ilość		4 / 3	3 / 5	1 / 1	1 / –
uwagi		*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom. W wyposażeniu drzwi przewidzieć możliwość instalacji w przyszłości zamka automatycznego na kartę.*	*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach w drugiej części korytarza. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm^2*	*Drzwi rozwierane, pełne, płycinowe w kolorze dąb jasny. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach w drugiej części korytarza. Konstrukcja drzwi – rama drewniana z wypełnieniem meteriałem stabilizującym, wykończona obustronnie płytą HDF gładką. Ościeżnice wraz z opaskami wykończone w ten sam sposób, jak skrzydło drzwiowe, na styku z posadzką zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.*	*Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor jasny szary. Kolorystykę należy dostosować jak w drzwiach na I piętrze. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm w kolorze szarym. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować szkło o klasie minimum P2. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Szczelność i izolacyjność igniowa EI30S. Wyposażenie: – rygiel / elektrozaczep – zamek umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia – szkło bezpieczne*

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Kolorystykę stolarki należy wykonać taką jak w drugiej części parteru ostatecznie potwierdzić z Inwestorem.
4. Trzymacze drzwiowe podłączyć do systemu przeciwpożarowego.

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	**Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.**
Inwestor:	**Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice**
Adres:	**ul. Osiedlowa 9, Karniowice**
Projektant:	**mgr inż. Piotr Wolarek** MAP/0174/POOK/09
Opracowanie:	**inż.arch. Kinga Łysejko**
Tytuł:	**ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - 1**

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
02.2022	BUDOWLANA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	S-01