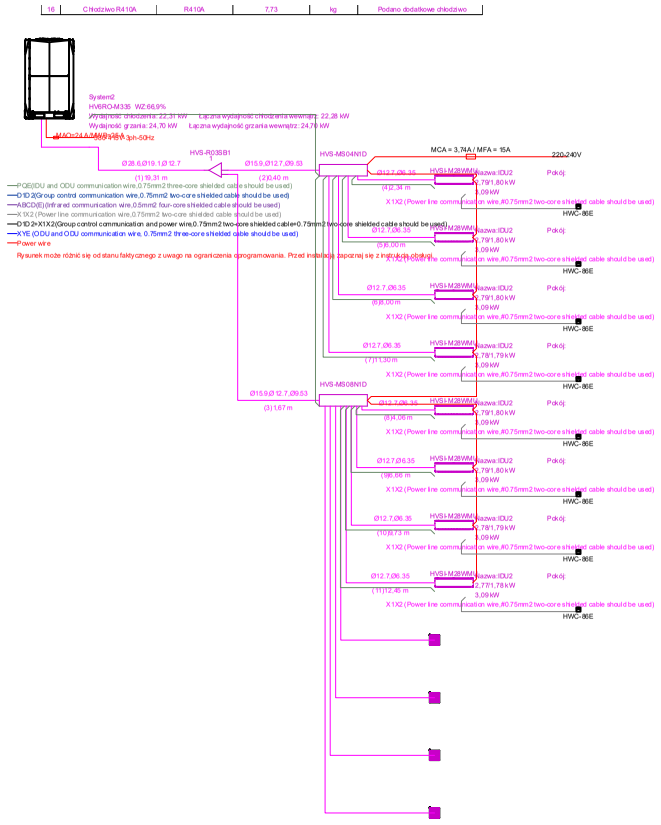
16 | Chłodziwo:R410A | R410A | 7,73 | kg | Podano dodatkowe chłodziwo
System2
HV6RO-M335 WZ:66,9%
Wydajność chłodzenia: 22,31 kW
Wydajność grzania: 24,70 kW
Łączna wydajność chłodzenia wewnątrz: 22,28 kW
Łączna wydajność grzania wewnątrz: 24,76 kW
MCA=24,7A MFA=25A
380-415V 3ph 50Hz
HVS-R03SB1
Ø28.6,Ø19.1,Ø12.7
(1) 19,31 m
Ø15.9,Ø12.7,Ø9.53
(2)0,40 m
HVS-M504NID
MCA = 3,7AA / MFA = 15A
220-240V
Ø12.7,Ø6.35
(4)2,34 m
HVS-M28WMU
Kaswa:IDU2
2,79/1,80kW
3,09kW
Pokój:
X 1X2 (Power line communication wire,Ø0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
HWC-86E
(5)8,00 m
(6)8,00 m
(7)11,30 m
HVS-M508NID
Ø15.9,Ø 12.7,Ø9.53
(3)1,67 m
(8)4,06 m
(9)6,66 m
(10)8,73 m
(11)12,46 m
2,77/1,79kW
3,09kW
P-OE(ODU and ODU communication wire,0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
D-D,2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
A-B(C-D(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
X-1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D-D,2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
K-YE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire
Rysunek może różnić się od stanu faktycznego z uwagi na ograniczenia oprogramowania. Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi.